

ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Управление по Юго-Западному административному округу

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(1 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» декабря 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2311/601-77/152-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «24» ноября 2023 г., 14 час. 30 мин. № 2311/601-77/152-П/РВП, учетный номер проверки 77230061000102884081

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Щегловым Романом Викторовичем заместителем главного государственного инспектора районов «Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский» «Обручевский» города Москвы по пожарному надзору – заместителем начальника 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, индивидуальный номер налогоплательщика 7736182930, адрес организации: 119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. «01» декабря 2023 г., по 12 час. 00 мин. «08» декабря 2023 г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 30 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" декабря 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "08" декабря 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

с "01" декабря 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "08" декабря 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов

с "01" декабря 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "08" декабря 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) получение письменных объяснений

с "01" декабря 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "08" декабря 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы, подтверждающие полномочия (приказ) и личность (паспорт) законного представителя юридического лица;

2. Должностную инструкцию руководителя учреждения;

3. Приказ о назначении ответственных по пожарной безопасности и ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в организации;

4. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, система автоматического пожаротушения и др. (далее АПЗ) после комплексного (индивидуального) испытания;

5. Договора на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПЗ;

6. Протоколы эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц и ограждений на крышах (при наличии);

7. Правоустанавливающие документы: устав юридического лица, свидетельства о постановки на учет в едином налоговом органе и о государственной регистрации юридического лица.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1

1. На объекте защиты на 1-м этаже дверь эвакуационного выхода (подъезд №5) открывается не по направлению выхода из здания.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: часть 1 статьи 53 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 6.17 СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2. На объекте защиты в подвале ограждающие конструкции лифтовых шахт не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из негорючих материалов, и предел их огнестойкости должен быть не ниже EI 45.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: часть 4 статьи 4 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.22* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пункт 7.22* СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3. На объекте защиты с 1-го по 5-ый этажи устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 14 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4. На объекте защиты с 3-го по 5-й этаж допущена фиксация самозакрывающихся дверей коридоров в открытом положении.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 27 г Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5. На объекте защиты на 1-м этаже ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытия пола не надежно закреплены к полу.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 31 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6. Направление движения к источникам наружного противопожарного водопровода не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световым указателем.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 48 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8

7. На объекте защиты при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: статья 54 часть 1 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.14.8 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

8. На объекте защиты на с 1-го по 5-й этажи расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей менее 150 мм.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: статья 54 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и эвакуации людей при пожаре».

9. На объекте защиты с 1-го по 5-ый этажи устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 14 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10. На объекте защиты с 3-го по 5-й этаж допущена фиксация самозакрывающихся дверей лифтовых холлов в открытом положении.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 27 г Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11. На объекте защиты на 1-м этаже ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытия пола не надежно закреплены к полу.

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 31 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12. На объекте защиты система газового пожаротушения находится в неисправном состоянии (помещения 0128 ИПБ г; 5048 ИПБ п).

Наименование нормативного правового акта, содержащее нарушенное требование и его структурная единица: пункт 54 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8)

2) 1) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах медицинских организаций (Приложение № 6 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 8)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора районов «Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский» «Обручевский» ЮЗАО города Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Щеглов Роман Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

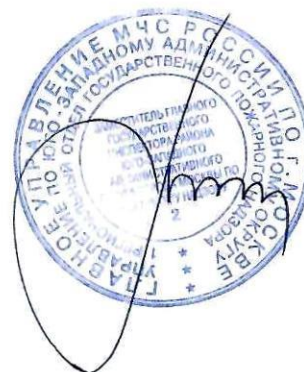

(подпись)

Акт проверки подготовил Щеглов Роман Викторович майор внутренней службы заместитель главного государственного инспектора районов Академический», «Гагаринский», «Ломоносовский» «Обручевский» ЮЗАО города Москвы по пожарному надзору – заместитель начальника 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве, контактный телефон 8 (499) 134-15-92, электронный адрес uzao1@77.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Душенов Андрей Петрович директор
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

